


## Potenza di picco e potenza disponibile

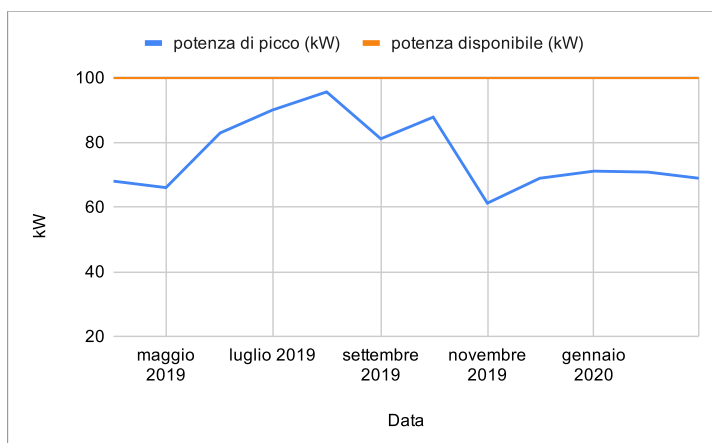

Stefano Frontini  
consulente energetico  
Repower

Report del: 09/04/2020

Commento: nessun problema rilevato. Potenza prelevata sempre al di sotto della potenza disponibile

## Energia reattiva


penale di 243,66€ da novembre 2018 a ottobre 2019

Commento: valutare con il proprio impiantista ogni azione che consenta il rifasamento dell'impianto

## Lectture del contatore - conguagli

Commento: nessun problema rilevato

## Consumi e potenza di picco

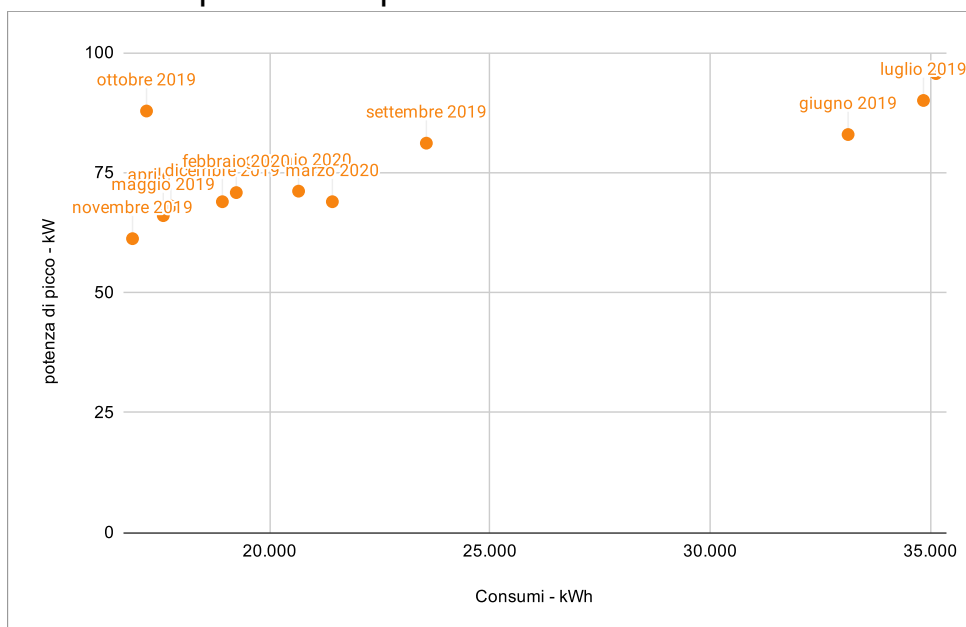

Commento: picco di potenza anomalo ad ottobre 2019. Oneri di rete + 115€ rispetto ad un mese con consumi simili (febbraio 2019)

Data	kWh	potenza di picco (kW)	potenza disponibile (kW)	Data
aprile 2019	17.758	68	100	aprile 2019
maggio 2019	17.584	66	100	maggio 2019
giugno 2019	33.132	82,9	100	giugno 2019
luglio 2019	34.843	90	100	luglio 2019
agosto 2019	35.128	95,6	100	agosto 2019
settembre 2019	23.557	81,1	100	settembre 2019
ottobre 2019	17.204	87,8	100	ottobre 2019
novembre 2019	16.886	61,2	100	novembre 2019
dicembre 2019	18.926	68,9	100	dicembre 2019
gennaio 2020	20.656	71,1	100	gennaio 2020
febbraio 2020	19.242	70,8	100	febbraio 2020
marzo 2020	21.423	68,9	100	marzo 2020